改番	来　　歴	担 当	検 閲
△			



“B”部詳細図(1/2)

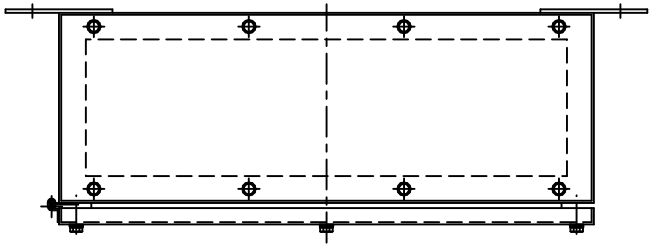

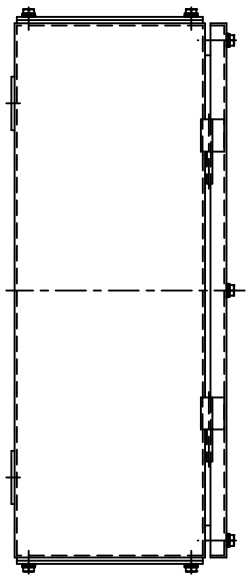

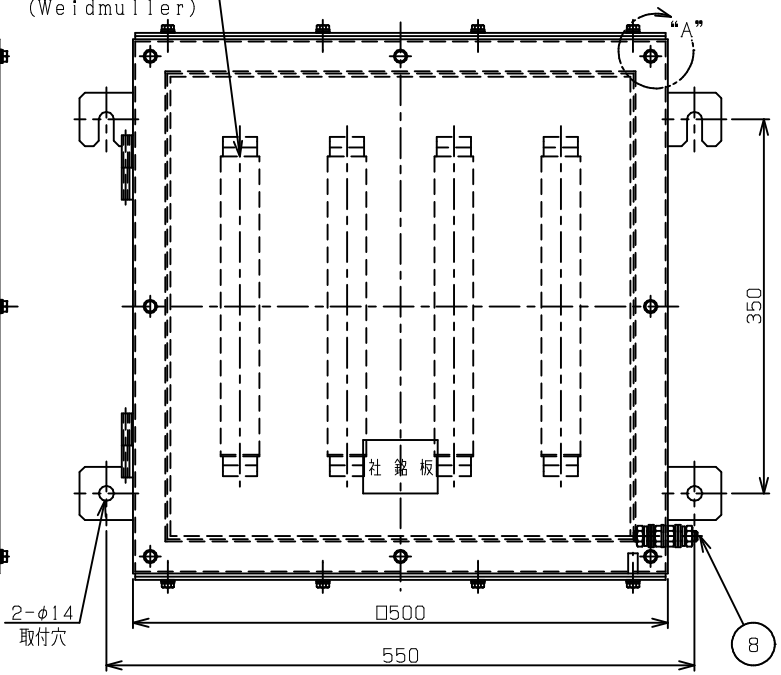

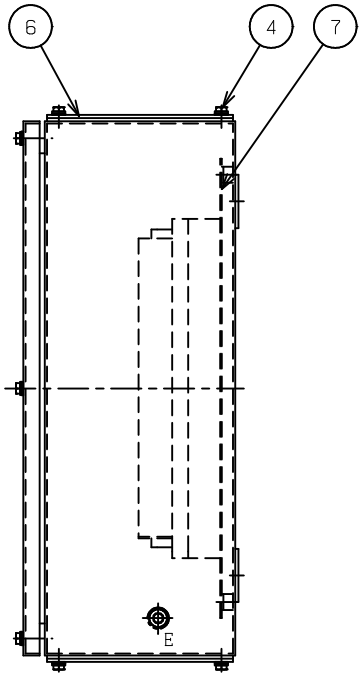

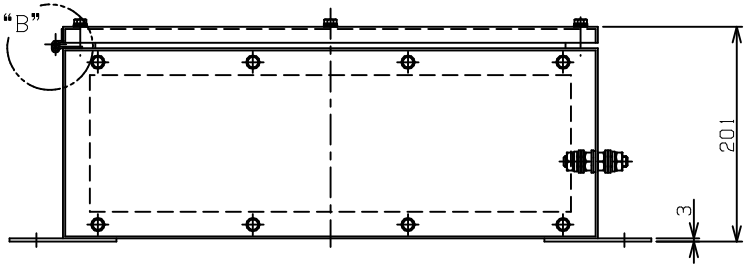



“A”部詳細図(1/2)

防爆構造の記号　；CE 0470
Ex II2GD EExe II T6
NEMKO認証番号；N 03ATEX1267
外被の保護等級　；IP66(EN60529)
塗 装 色
外面マンセル　；無 塗 装
内面マンセル　；無 塗 装
重　　量　；19 kg
製 作 数　；　　台

部 番	部 品 名	材　質	1台分数量	備　考
8	接地端子	C3604	1組	M10
7	中　板	SGCC	1	t1.6
6	側　板	SUS304	2	t3
5	パッキン	CR	1	t6
4	六角ボルト	SUS304	16	M6 SW、PW付
3	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
2	カ バ ー	SUS304	1	t2.0
1	本　体	SUS304	1	t2.0

承認	検図	尺度 1/5	型式 SXTB-5
設計	製図	名称 安全増防爆構造　接続箱	
島田電機株式会社		図番 BB	改番 △

改番	来　　歴	担 当	検 閲
△			



“B”部詳細図（1／2）

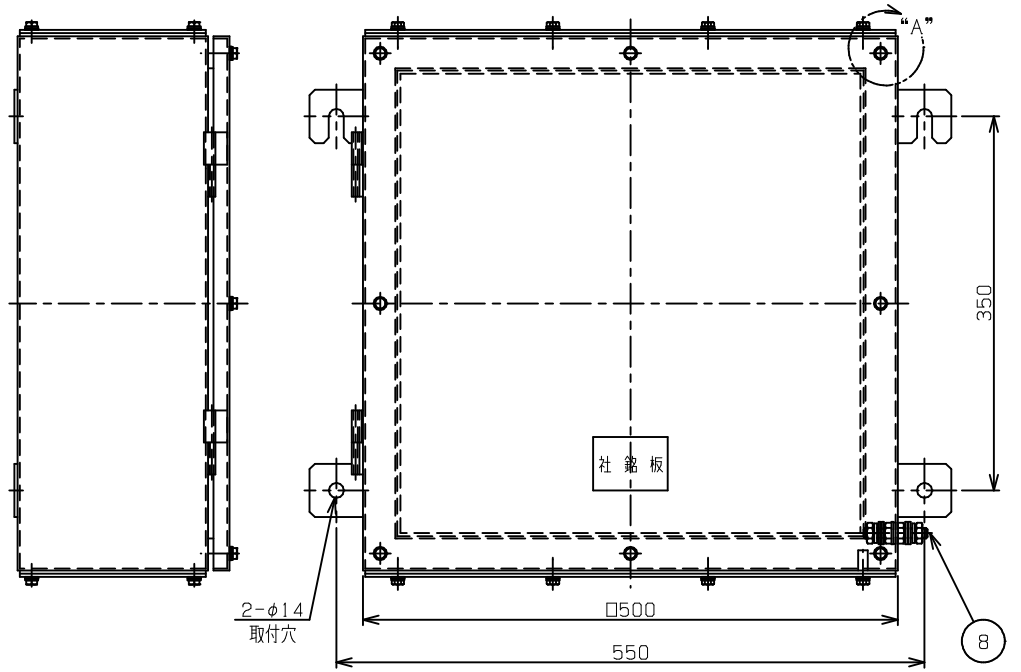

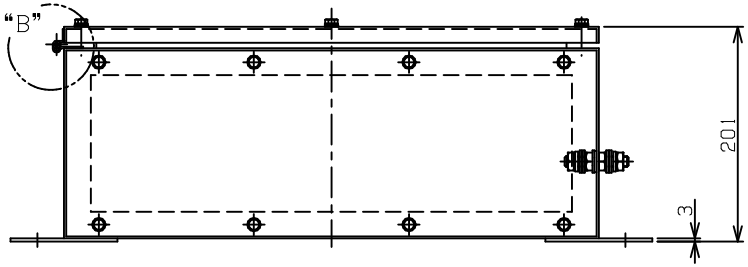



“A”部詳細図（1／2）

防爆構造の記号　；Ⓔx Ⅱ2GD EExeⅡ
NEMKO認証番号；Ⓝ 03ATEX1268U
外被の保護等級　；IP66（EN60529）
塗 装 色
　外面マンセル　；無 塗 装
　内面マンセル　；無 塗 装
重　　量　；19 kg
製 作 数　；　　台

部番	部品名	材質	1台分数量	備考
8	接地端子	C3604	1組	M10
7	中　板	SGCC	1	t1.6
6	側　板	SUS304	2	t3
5	パッキン	CR	1	t6
4	六角ボルト	SUS304	16	M6 SW、PW付
3	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
2	カ バ ー	SUS304	1	t2.0
1	本　体	SUS304	1	t2.0

承認	検図	尺度 1／5	型式 SXTB-5
設計	製図	名称 安全増防爆構造 エンクロージャー	
Ⓢ 島田電機株式会社		図番 BB	改番 △

改番	来　　歴	担　当	検　閲
△			



“B”部詳細図(1/2)

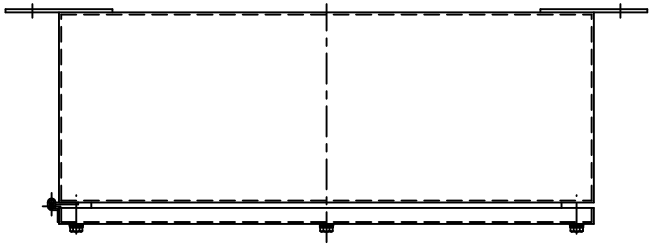

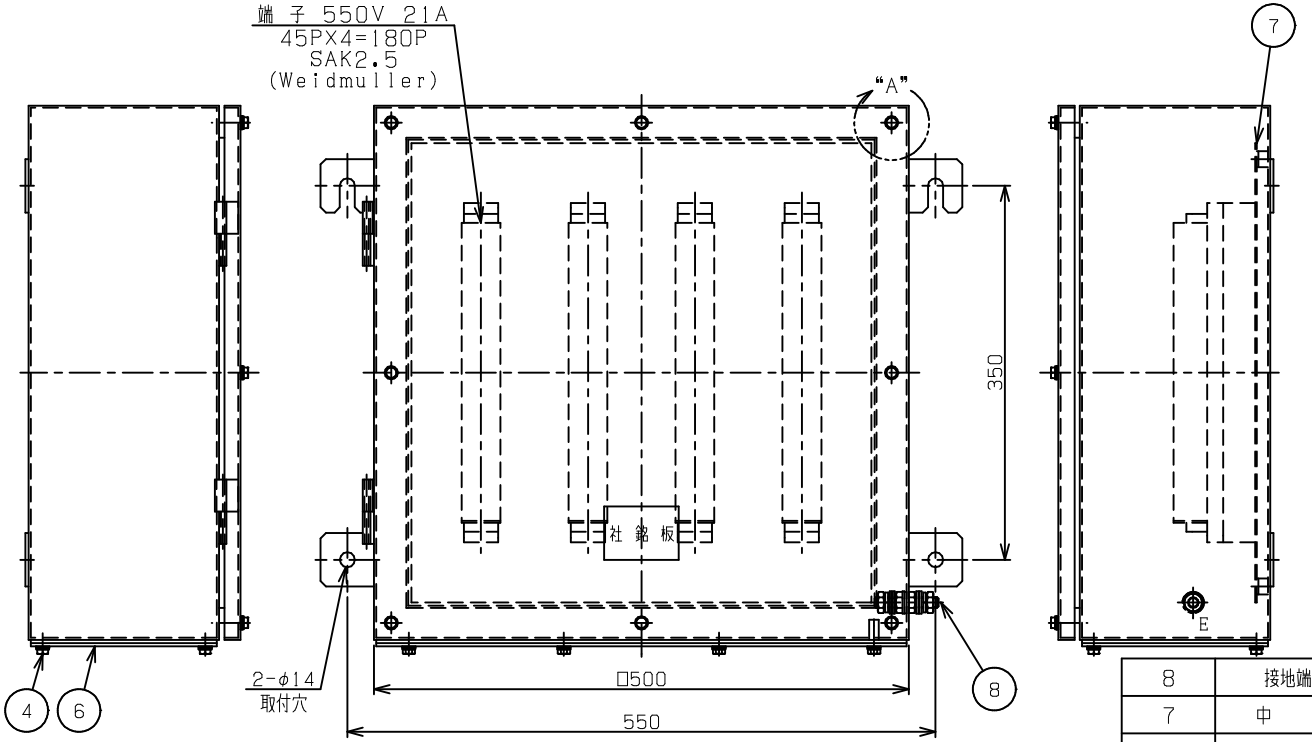

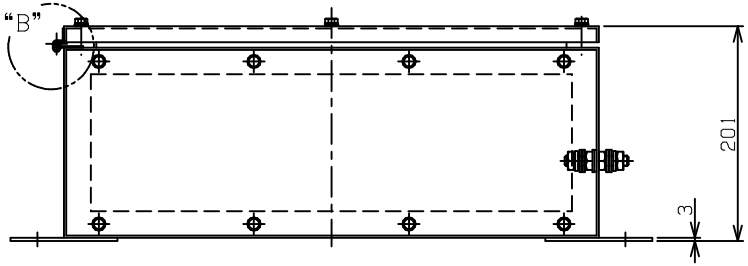



“A”部詳細図(1/2)

防爆構造の記号　；CE 0470
Ex II 2GD EExe II T6
NEMKO認証番号；N 03ATEX1267
外被の保護等級　；IP66(EN60529)
塗装色
外面マンセル　；無塗装
内面マンセル　；無塗装
重　量　；19 kg
製作数　；　台

部番	部品名	材質	1台分数量	備考
8	接地端子	C3604	1組	M10
7	中　板	SGCC	1	t1.6
6	側　板	SUS304	1	t3
5	パッキン	CR	1	t6
4	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
3	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
2	カバー	SUS304	1	t2.0
1	本　体	SUS304	1	t2.0

承認	検図	尺度 1/5	型式 SXTB-5(C)
設計	製図	名称 安全増防爆構造　接続箱	
島田電機株式会社		図番 BB	改番 △

改番	来　　歴	担 当	検 閲
△			



"B" 部詳細図(1/2)

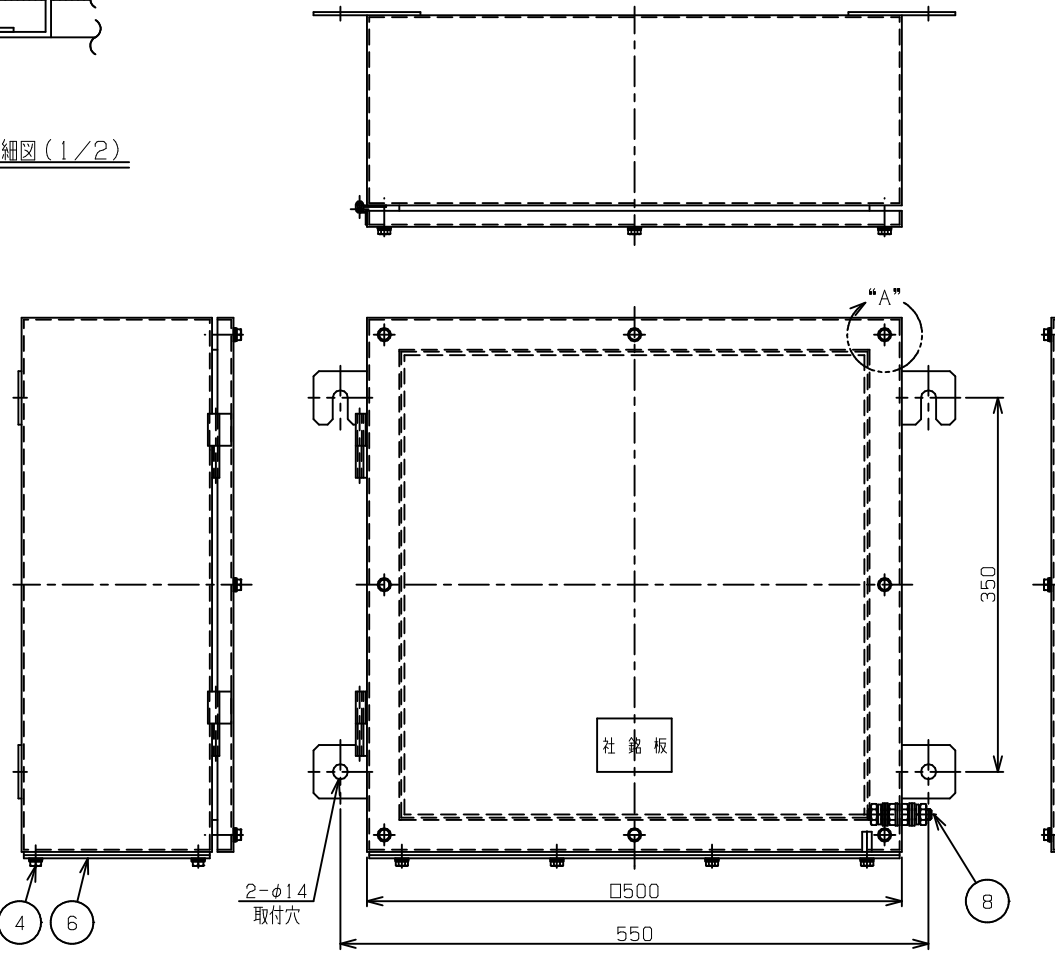



"A" 部詳細図(1/2)

防爆構造の記号　；Ⓔx Ⅱ2GD EExeⅡ
NEMKO認証番号；Ⓝ 03ATEX1268U
外被の保護等級　；IP66(EN60529)
塗 装 色
　外面マンセル　；無 塗 装
　内面マンセル　；無 塗 装
重　　量　；19 kg
製 作 数　；　　台

部番	部品名	材質	1台分数量	備考
8	接地端子	C3604	1組	M10
7	中　板	SGCC	1	t1.6
6	側　板	SUS304	1	t3
5	パッキン	CR	1	t6
4	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
3	六角ボルト	SUS304	8	M6 SW、PW付
2	カ バ ー	SUS304	1	t2.0
1	本　体	SUS304	1	t2.0

承認	検図	尺度 1/5	型式 SXTB-5(C)
設計	製図	名称 安全増防爆構造 エンクロージャー	
島田電機株式会社		図番 BB	改番 △